



13 de Junio de 2025


Obra N° 624

“INSTALACIÓN DE PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRIMARIA Y NUEVA LÍNEA DE GAS EN CENTRO UNIVERSITARIO Ing. Roberto HERRERA”


Licitación Pública N°06/2024

Circular sin Consulta N°1

Mediante la presente circular se informa a los potenciales oferentes el reemplazo del Plano P01-UNT-01-01 por una revisión del mismo en el que sólo se reemplaza el punto de acometida a la red externa.

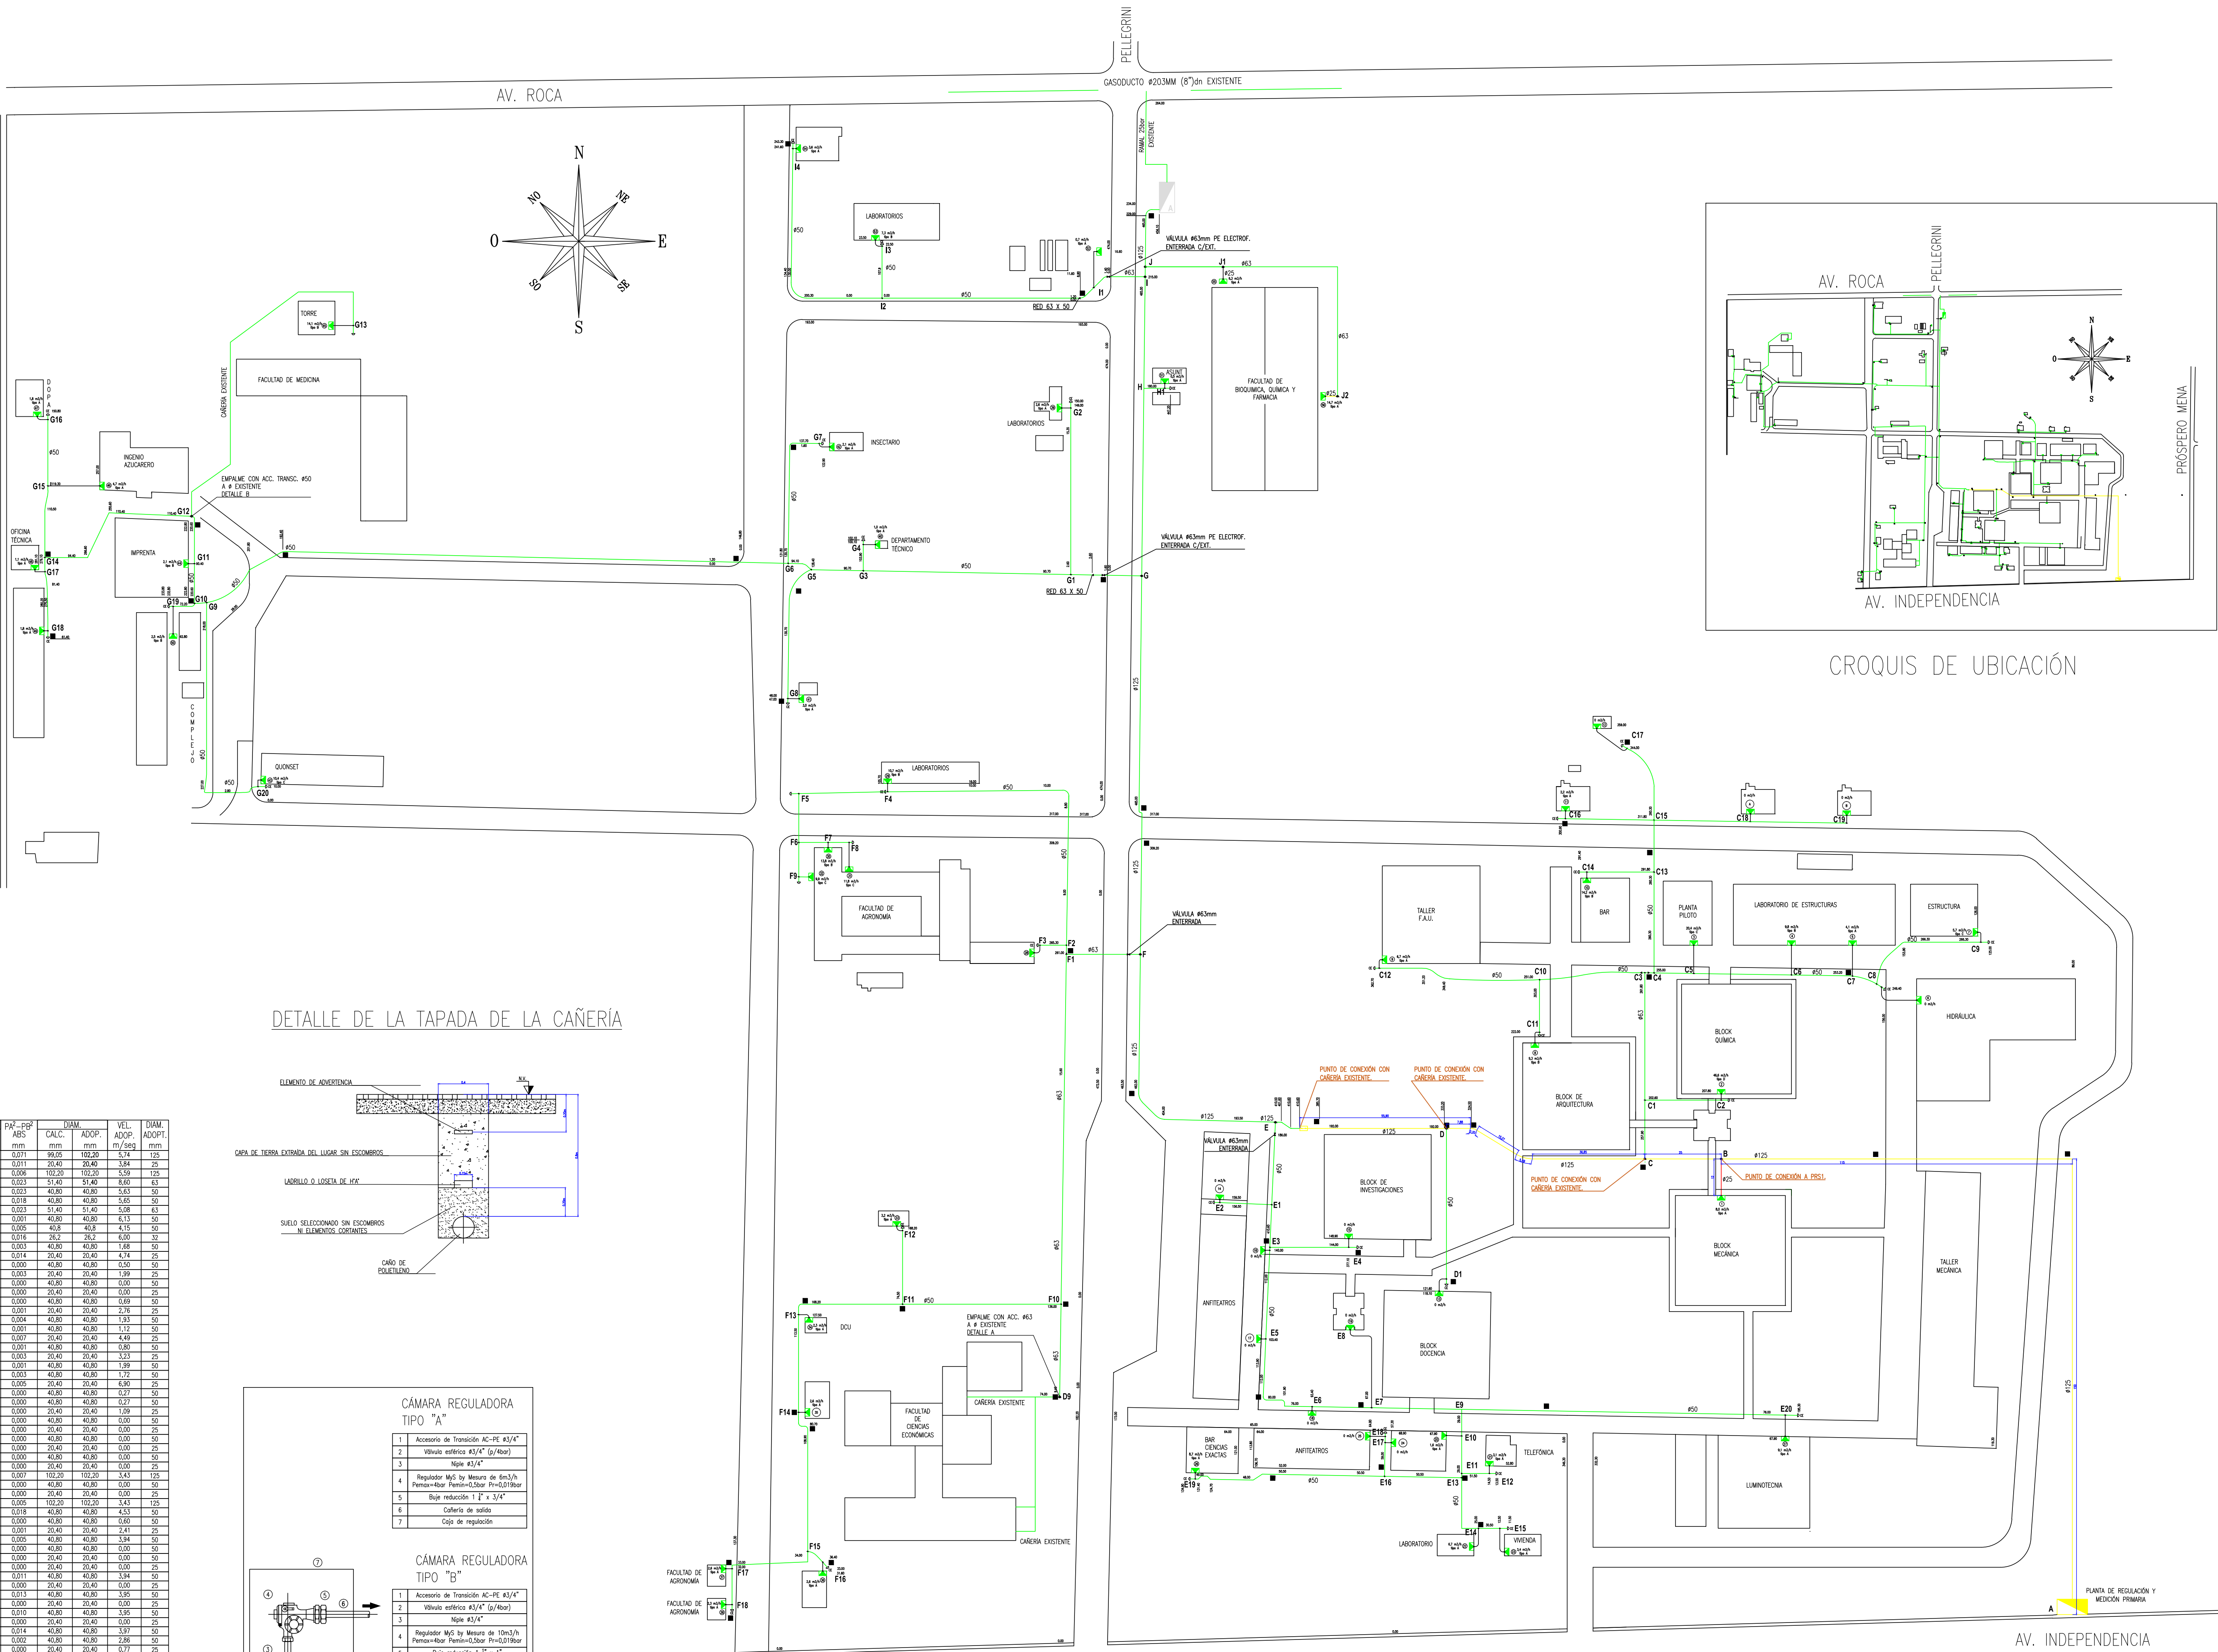


TRAMO	Q	REAL	CAJ	PRESON	PRP	RES	CAJ	ADOP	VEL	TRAM
1-2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2-3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3-4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4-5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5-6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6-7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7-8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8-9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9-10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10-11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11-12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12-13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13-14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14-15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15-16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16-17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17-18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18-19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19-20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20-21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21-22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22-23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23-24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24-25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25-26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26-27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27-28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28-29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31-32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32-33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33-34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34-35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35-36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36-37	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37-38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38-39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39-40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40-41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41-42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42-43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43-44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44-45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45-46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46-47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47-48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48-49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49-50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50-51	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
51-52	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52-53	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53-54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54-55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55-56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
56-57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57-58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
58-59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
59-60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60-61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
61-62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
62-63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
63-64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64-65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65-66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
66-67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67-68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
68-69	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
69-70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70-71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
71-72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
72-73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
73-74	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
74-75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75-76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
76-77	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77-78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
78-79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
79-80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80-81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
81-82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
82-83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83-84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
84-85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85-86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
86-87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
87-88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
88-89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
89-90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90-91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
91-92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92-93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
93-94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
94-95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95-96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
96-97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
97-98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
98-99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
99-100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

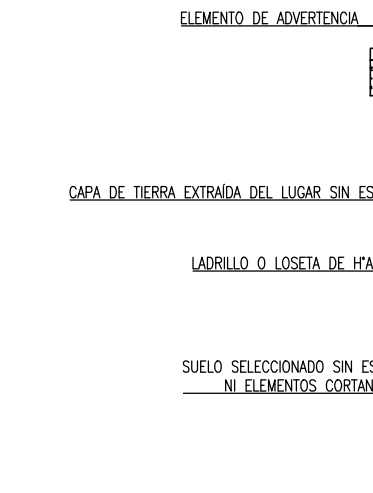


CAJERA REGULADORA TIPO "A"
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación

CAJERA REGULADORA TIPO "B"
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación


CAJERA REGULADORA TIPO "C"
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación

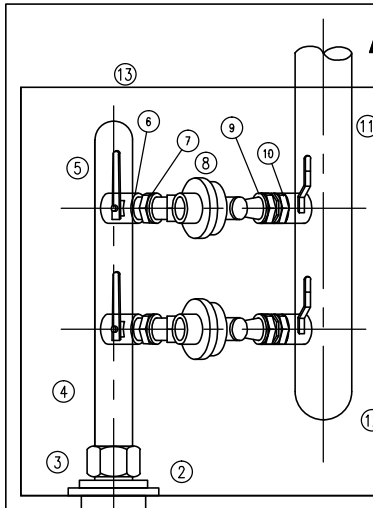

CAJERA REGULADORA TIPO "D" Q=50m3/h
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación

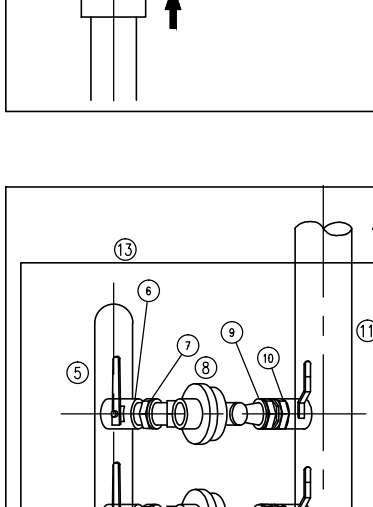

CAJERA REGULADORA TIPO "E" Q=75m3/h
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación

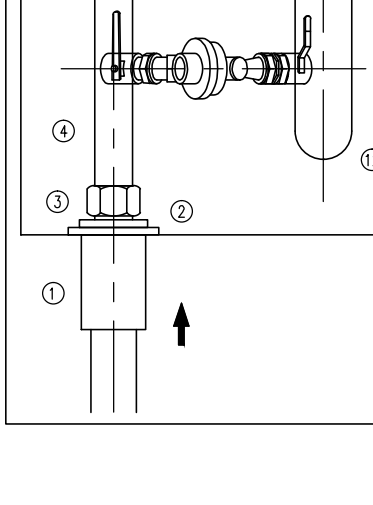

CAJERA REGULADORA TIPO "F" Q=100m3/h
1. Accesorio de Transición AC-PE #1/2"
2. Válvula esférica #1/2" (y/400)
3. Bujes #1/2"
4. Regulador M5 1/2" por M5 1/2" (y/400)
5. Bujes reducidos 1" x 1"
6. Cables de cables
7. Caja de regulación

NOTAS:

Por el caso de la instalación existente se consideraron las indicaciones dados en plano de PYTO N°425, donde se indica que el relevamiento fue realizado por el Tec. Navarro Daniel y el Ing. Oscar Santillan

REFERENCIAS

Referencia	Descripción
1	Cable nuevo #125mm
2	Cable nuevo # 25mm

LISTADO DE MATERIALES

11	Cable (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	50	-	
10	Cable de reducción (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	63/50	-	
9	Cable (teletráfico)	2	GE NI-125-1990	PE	63	-	
8	Tubo de servicio (teletráfico)	2	GE NI-125-1990	PE	125/63	-	
7	Cable (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	25	-	
6	Cable	12	GE NI-125-1990	PE	25	-	(ml)
5	Cable de reducción (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	32/25	-	
4	Tubo de servicio (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	125/32	-	
3	Cable (teletráfico)	32	GE NI-125-1990	PE	25	-	
2	Cable (teletráfico)	1	GE NI-125-1990	PE	125	-	
1	Cable	405.65	GE NI-125-1990	PE	125	-	(ml)
26	Descripción			Norma	Material	Ø	Obs